


Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk

Fjernvarmedeklaration 2024-2025

Brændselsfordeling i procent

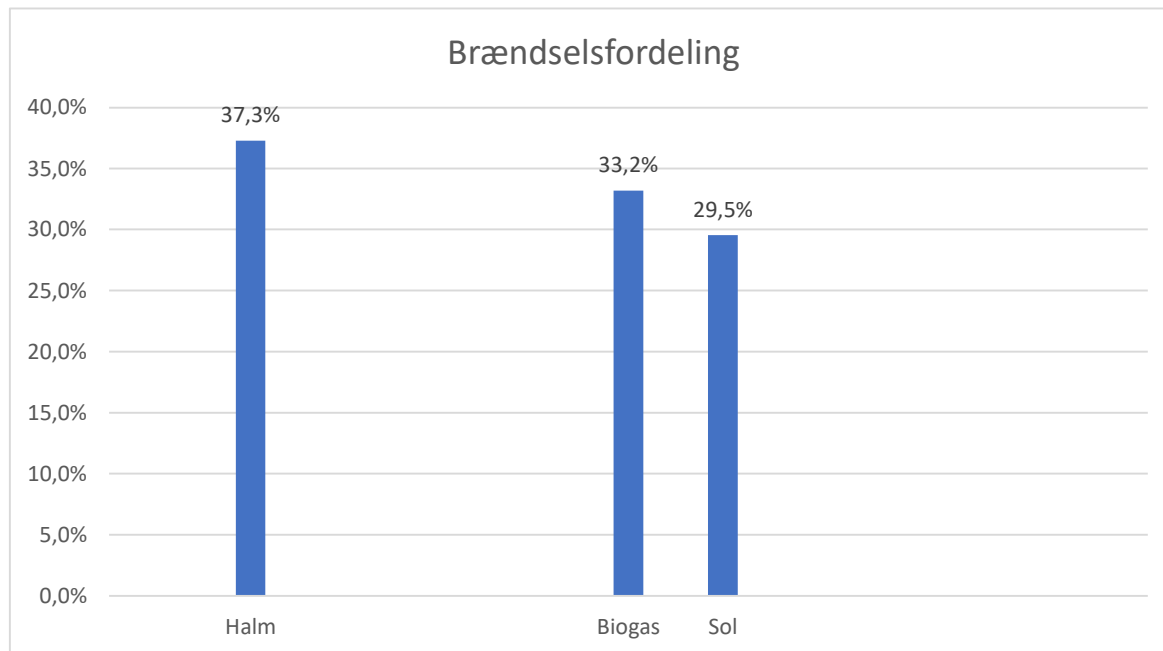

Samlet andel vedvarende energi inkl. el:	100,0%
--	--------

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	0,0 kg/GJ	0,0 g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	113,9 g/GJ	410,1 mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	3,2 g/GJ	11,4 mg/kWh
CO₂-ækvivalenter i alt	3,8 kg/GJ	13,7 g/kWh
Udledning af SO ₂	86,8 g/GJ	312,5 mg/kWh
Udledning af Nox	116,0 g/GJ	417,7 mg/kWh
Inddata periode: 01.09.2024-31.08.2025		

Kontaktoplysninger:

Selskab	Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk
CVR-nr.	17038281
Adresse	Hasselvej 8, 7860 Spøttrup
Telefon	97 56 85 99
Mail	info@rlfjernvarme.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering

Grøn

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO ₂ e-udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO ₂ e-udledning end et gasfyr
	Højere CO ₂ e-udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

DK1

